

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
08/01/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR DAİRESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – ASANSÖR MAK. DAİRESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	9 Adet	
	ATIK ÇÖP ASANSÖRÜ – C,D,E, Ortak Kullanım Asönsörü		
	C Koridoru Asönsörü – Mikrobiyoloji ve Spor Hekimliği – tip G Asönsörü		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – Dahili : 20100 - Cep : 0530 561 78 44		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç 20/01/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

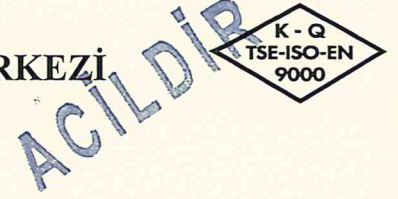

Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 598
Konu : Malzeme Talebi Hk.

06.01.2020

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ASANSÖR ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD-Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../2020

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	253.02.05.07.01.01.001				KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEMİNİ	ATIK ÇÖP ASANSÖRÜ C, D, E ORTAK KULLANIM ASANSÖRÜ C KORİDORU ASANSÖRÜ MİKROBİYOLOJİ ve SPOR HEKİMLİĞİ TİP G ASANSÖRÜ	9 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk.Ektrö.Müh.

O L U R
...../...../2020

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temin Uygulanmadıkça
Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. İsmail KÖRÜKÇİ

Mahmut Bey
08.01.2020

3000 VA LINE İNTERACTIVE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cihaz üzerinde marka, model ve numarası bulunacaktır.
- 2.Cihaz ISO-9001kalite belgesine sahip tesislerde üretilmiş olacaktır
- 3.Cihazın CE sertifikası bulunacaktır.
- 4.Cihazın çalışma sistemi line-interactive olacaktır.
- 5.Cihaz beslediği sistemdeki cihazları etkilemeyecektir.
- 6.Cihazın giriş gerilimi 220 VAC (en az +-%25), giriş frekansı 50 Hz. (en az +-%5) olacaktır.
- 7.Cihazın çıkış gücü en az **3000 VA** olacaktır.
- 8.Gerçek Sinüs Dalga Çıkışlı Line Interactive Teknoloji olacaktır.
- 9.Cihazın güç faktörü en az 0.6 olacaktır.
- 10.Cihaz şebeke olmadığı durumlarda aküden direkt çalışabilecek yapıda olacaktır.
- 11.Cihazın şebekedeki ani dalgalanmalara karşı koruması olacaktır.
- 12.Cihaz tam bakımsız kuru tip en az 4 adet 12V 9 Ah akülere sahip olacaktır.
- 13.Akülerin yeniden dolma süresi %90 kapasitede 8 saati geçmeyecektir.
- 14.Cihazın gürültüsü 1 m. Mesafede 40dB'den az olmalıdır.
- 15.Her cihazla birlikte seri arabirim kablosu verilmelidir.
- 16.Çalışma sıcaklığı 0 °C ile +40 °C arasında olacaktır.
- 17.Cihaz üzerinde RS 232 portu olmalı ve gerekli yazılım cihazla birlikte verilmelidir.
- 18.Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.
- 18.Distribütör firmanın ülke genelinde en az 10 yerde ve 7 coğrafi bölgede yetkili teknik servisi olmalı.Bu teknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.
19. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilmelidir.
20. Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk.Elektro. Mühendisi



03.01.2020

GEREKÇE RAPORU


Asansör yıllık periyodik muayene raporunun 1.13.2 maddesi(kırmızı etiket) gereğince jeneratöre bağlı olmayan asansörlere 9 adet UPS sistemi takılması gerekmektedir.

1.13.2 (K) - Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makine dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibatı bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik kesildiğinde kullanılmaması durumunda ikincil bir enerji kaynağından beslenen acil durum çalıştırma sistemi çalışır hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makine motor imalatçısının kullanma kılavuzunda belirtilmiş olduğu değere uygun olmalıdır.)

Jeneratör ve UPS sistemi olmayan asansör listesi :

1. Atık çöp asansörü(1 ADET)
2. Gevher Nesibe C asansörü ve ortak kurtarma C,D,E koridoru asansörü(5 ADET)
3. Tıp G asansörü(1 ADET)
4. Mikrobiyoloji ve Spor hekimliği asansörü(2 ADET)

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk. Elektronik Mühendisi

