

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
11/02/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

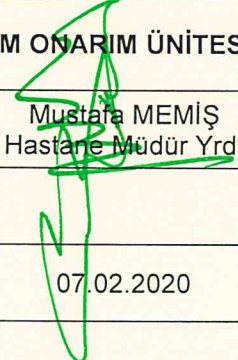

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	POLİKLİNİK SEKRETERLİĞİNE CAM BÖLME YAPILMASI (PEDİATRİ NEFRO – RAMOTOLOJİ – GASTRO VE ALLERJİ)	4 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDEROĞLU)		
	TEL: (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **25/02/2020** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

SAYI: 090-(02.2020)

ARIZA TEKNİK RAPORU VE İSTEK FORM

CİHAZIN ADI	CAM BÖLME YAPILMASI İŞİ	ARIZAYI TESPİT EDEN SORUMLU TEKNİK PERSONEL	
		ADI SOYADI	Orhan İSKENDERÖĞLU Makine Mühendisi
CİHAZIN MARKASI		İMZA	
		TARİH	07.02.2020
KULLANILDIĞI BÖLÜM	PEDIATRİ NEFRO, PEDIATRİ ROMATOLOJİ, PEDIATRİ GASTRO VE PEDIATRİ ALERJİ POLİKLİNİK SEKRETERLİKLERİ		
Cihaz hakkında açıklama: Çocuk Hastanesi Pediatri Nefro, Romatoloji, Gastroenteroloji ve Alerji Poliklinik sekreterliklerinde hastaları karşılamada görev alan sekreter ve diğer sağlık görevlilerini damlacık yoluyla bulaşan hastalıklardan ve olabilecek herhangi bir fiziki saldırıdan koruma amacıyla sekreter deksine koruyucu cam bölme yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması atölyemiz imkanlarıyla mümkün olmadığından dolayı ilgili firma tarafından ekli teknik şartnameye göre yapılması gerekmektedir.			
ÜST YAZI TARİH/ NO			
FİRMANIN ADI VE GİDİŞ TARİHİ			
TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ		E.Ü. HASTANELERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ	
ADI SOYADI	Mustafa MEMİŞ Hastane Müdür Yrd.	ADI SOYADI	Özcan ÖZYURT Hastaneler Başmüdürü
İMZA		İMZA	
TARİH	07.02.2020	TARİH	07.02.2020
ONAY/...../2020 BAŞHEKİM 			

MUHTELİF BİRİMLERDEKİ DESK CAMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanılacak cam 4+4 lamine saydam camdan kapatılacaktır.
2. Camların montajı cam deskin üstü, duvar ve tavana çıtalrı vasıtasıyla yapılacak ve anti bakteriyel silikon ile sağlamlaştırılacaktır.
3. Montaj vida ve dübelli olacaktır.
4. Camın desk tarafına gelen kısımları; personelin karşı tarafla iletişimini kolaylaştırmak için uygun aralık bırakılacaktır. Bırakılan araklıklardaki camlar sivri herhangi bir kazaya mahal vermemek için kenarları rodajlanacaktır.
5. Farklı birimlerdeki ölçü farklılıklarından dolayı yerinde ölçü alınarak fiyatlandırılacaktır.
6. Çalışma bilgisayarı önündeki boşluk 50x20 cm ölçülerinde olup her bilgisayarın önüne gelecek şekilde olacaktır. Çalışma boşluğu kenarları 4 cm çapında iletişim delikleri ile ters U şeklinde çevrili olacak şekilde delikli olacaktır.
7. Camlı kısmın yüksekliği çerçeve dahil 70 cm olacaktır. Geri kalan kısım tavana kadar çerçeveli ve camsız olacaktır.

AÇIKLAMA:

1. PEDIATRİ NEFROLOJİ POLİKLİNİK
2. PEDIATRİ ROMATOLOJİ POLİKLİNİK
3. PEDIATRİ GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİK
4. PEDIATRİ ALERJİ POLİKLİNİK

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ
Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi
40568
07.02.2020