

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10.07.2020


Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇOCUK PSİKİYATRİ SEKRETERLİĞİ CAM BÖLME YAPIM İŞİ	1 ADET	
2	PEDİATRİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİK SEKRETERLİĞİ CAM BÖLME YAPIM İŞİ	1 ADET	
3	KALP HASTANESİ 1.KAT ÖĞRETİM ÜYELERİ SEKRETERLİĞİ CAM BÖLME YAPIM İŞİ	1 ADET	
4	ACİL TIP A.D. SEKRETERLİĞİ CAM BÖLME YAPIM İŞİ	1 ADET	
5	ÖRNEK ALMA 2 SEKRETERLİĞİ CAM BÖLME YAPIM İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 22/07/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ÖRNEK ALMA 2 DESK CAMI ŞARTNAMESİ

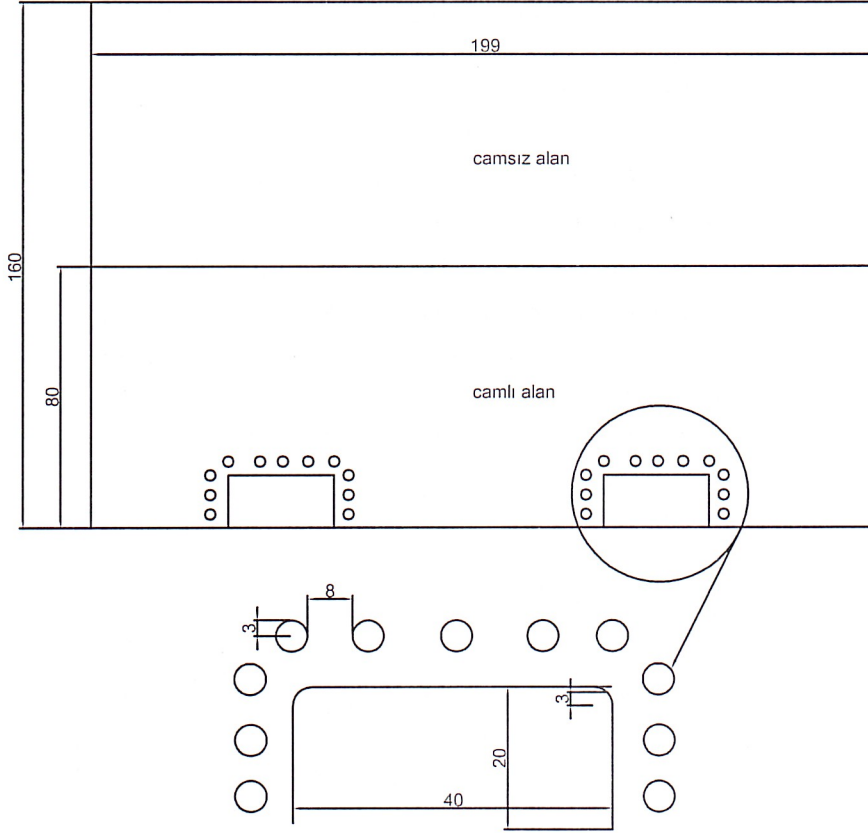

1. Desk üstü doğramanın kasa ve orta kayıtları 2,5'luk (2,5 cm) ve desk üstü ise 2 lik (2 cm) Aldox tırnak seri alüminyum profilden yapılacaktır. **Profillerin et kalınlığı 1,2 mm olacaktır.**
 2. Camlar 3+3 mm lamine düz camdan olacaktır.
 3. Camlarda 20 cm x 40 cm ebatlarında 2 adet olacak şekilde iletişim alanı olacak ve üstü 3 cm çapında 5, yanlarda ise 3'er adetden toplam 11 adet delik delinecek olup 5 cm aralıklarla yapılacaktır. Delikler ve iletişim alanı rodajlı olacaktır.
 4. Alüminyum profil uç kısımları köşebent kullanılarak kapatılacaktır. Birleştirmeler vidalı olacaktır.
 5. İmalatın sağlıklı olabilmesi için yerinde ölçü alınacaktır.
 6. Personel iletişim alanları kullanıcı personellerce belirlenecektir.
 7. İş bitiminde yüklenici firma ve Atölye personeli ile birlikte iş teslim tutanağını tutarak iş teslimi yapılacaktır.
- 30,06,2020**

Kemal KIYMAZ
Kaynakçı

Orhan İSKENDER OĞLU
Makine Mühendisi

30.06.2020

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail : tfh@erciyes.edu.tr


Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -

PEDIATRİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ DESK CAMI ŞARTNAMESİ

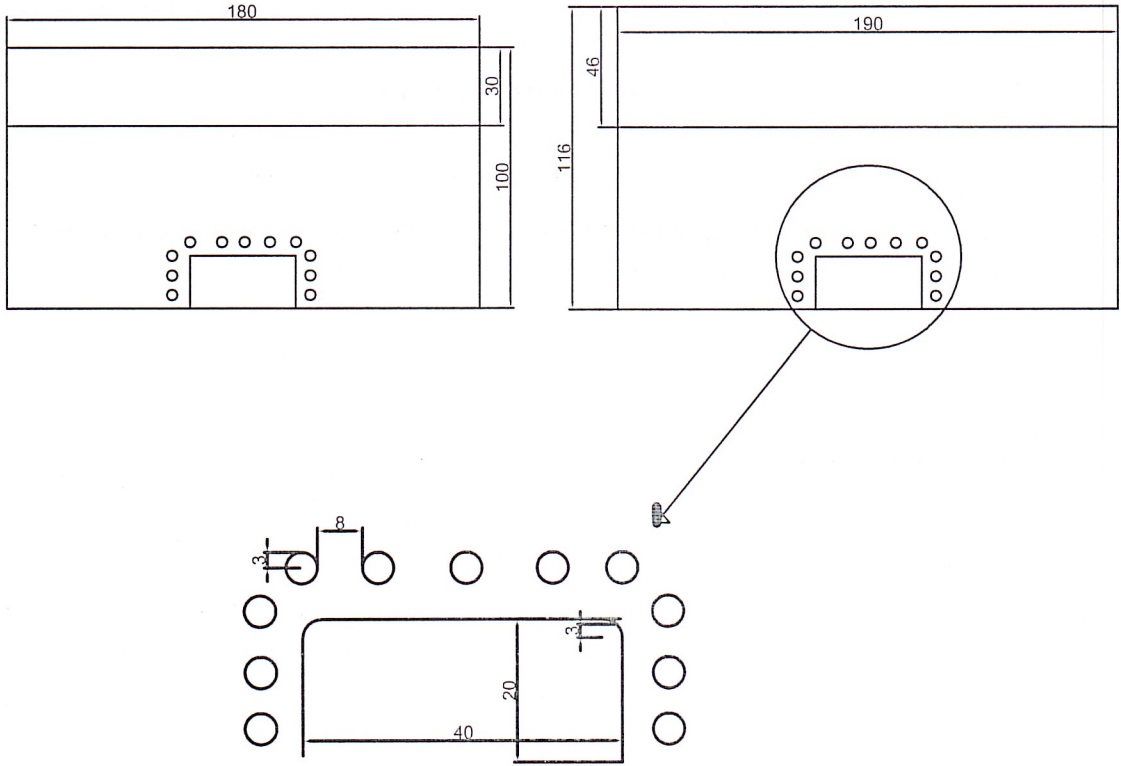

1. Desk üstü doğramanın kasa ve orta kayıtları 2,5'luk (2,5 cm) ve desk üstü ise 2 lik (2 cm) Aldox tırnak seri alüminyum profilden yapılacaktır. **Profillerin et kalınlığı 1,2 mm olacaktır.**
2. Camlar 3+3 mm lamine düz camdan olacaktır.
3. Camlarda 20 cm x 40 cm ebatlarında 2 adet olacak şekilde iletişim alanı olacak ve üstü 3 cm çapında 5, yanlarda ise 3'er adetten toplam 11 adet delik delinecek olup 5 cm aralıklarla yapılacaktır. Delikler ve iletişim alanı rodajlı olacaktır.
4. Alüminyum profil uç kısımları köşebent kullanılarak kapatılacaktır. Birleştirmeler vidalı olacaktır.
5. İmalatın sağlıklı olabilmesi için yerinde ölçü alınacaktır.
6. Personel iletişim alanları kullanıcı personellerce belirlenecektir.

7. Yüklenici iş bitiminde ağırlıklı personele iş teknik serisi formu yardımıyla teslim edecektir.

Kemal KIYMAZ
Kaynakçı

Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi

05.06.2020

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail : tfh@erciyes.edu.tr


Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -

PEDIATRİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ DESK CAMI ŞARTNAMESİ

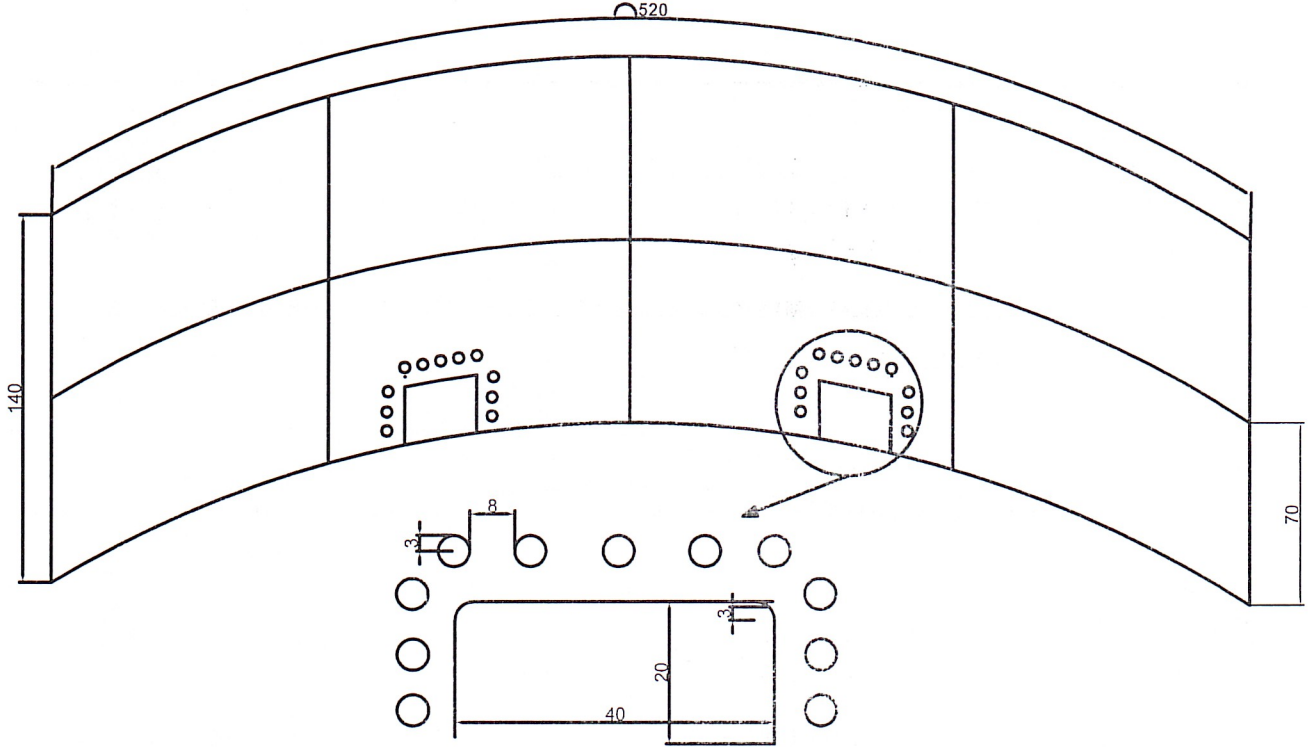

1. Desk üstü doğramanın kasa ve orta kayıtları 2,5'lik (2,5 cm) ve desk üstü ise 2'lik (2 cm) Aldox tırnak seri alüminyum profilden yapılacaktır. **Profillerin et kalınlığı 1,2 mm olacaktır.**
2. Camlar 3+3 mm lamine düz camdan olacaktır.
3. Camlarda 20 cm x 40 cm ebatlarında 2 adet olacak şekilde iletişim alanı olacak ve üstü 3 cm çapında 5, yanlarda ise 3'er adetden toplam 11 adet delik delinecek olup 5 cm aralıklarla yapılacaktır. Delikler ve iletişim alanı rodajlı olacaktır.
4. Alüminyum profil uç kısımları köşebent kullanılarak kapatılacaktır. Birleştirmeler vidalı olacaktır.
5. İmalatın sağlıklı olabilmesi için yerinde ölçü alınacaktır.
6. Personel iletişim alanları kullanıcı personellerce belirlenecektir.

7. Yüklenici firma iş bitiminde ilgili personellerine tüm teknik servis formu ya da tutanak karşılıklı imzalı teslim edecektir.

Kemal KIYMAZ
Kaynakçı

Orhan İSKENDER OĞLU
Makine Mühendisi

05.06.2020

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail : tfn@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-


Rev.Tar : -



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ



**KALP HASTANESİ ÖRETİM ÜYELERİ SEKRETERLİĞİ DESK CAMI
ŞARTNAMESİ**

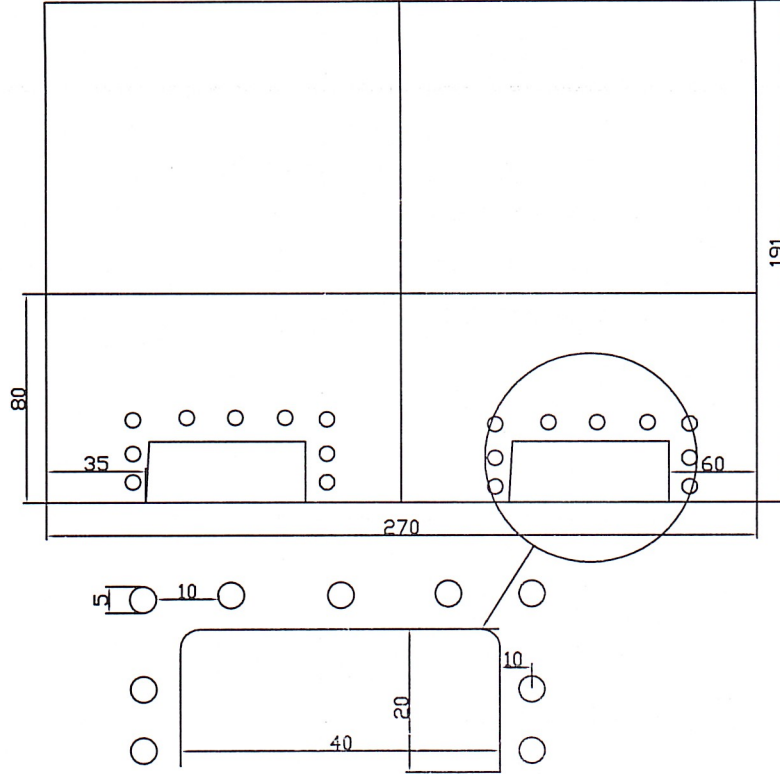

1. Desk üstü doğramanın kasa ve orta kayıtları 2,5'lik (2,5 cm) Aldox, deskin üst kısımlarına gelen kısmında 2'lik (2 cm) Aldox tırnak seri alüminyum profilden ve eloksallı renkli yapılacaktır. **Profillerin et kalınlığı 1,2 mm olacaktır.**
2. Camlar 4+4 mm lamine düz camdan olacaktır.
3. Camlarda 25 cm x 40 cm ebatlarında 3 adet olacak şekilde iletişim alanı olacak ve üstü 5 cm çapında 5 adet delik delinecek olup delikler ve iletişim alanı rodajlı olacaktır.
4. Alüminyum profil uç kısımları köşebent kullanılarak kapatılacaktır. Birleştirmeler vidalı olacaktır.
5. Cam ve alüminyum profil dışta kalan birleşim alanlarına sallantıyı ve sağlamlaştırmayı sağlamak için şeffaf silikon sıkılacaktır.
6. Montaj sırasında problem yaşanmaması için yerinde ölçü alınacaktır.
7. Personel iletişim alanları kullanıcı personellerce belirlenecektir. 17.06.2020

8. Tüdenici firma servis formu yada tutanak ile işi otomatik olarak personele teslim edecektir.

Kemal KIYMAZ
Kaynakçı

Orhan İSKENDER OĞLU
Makine Mühendisi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail : tfh@erciyes.edu.tr


Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -

BÜYÜK ACİL SEKRETER DESK CAMI ŞARTNAMESİ

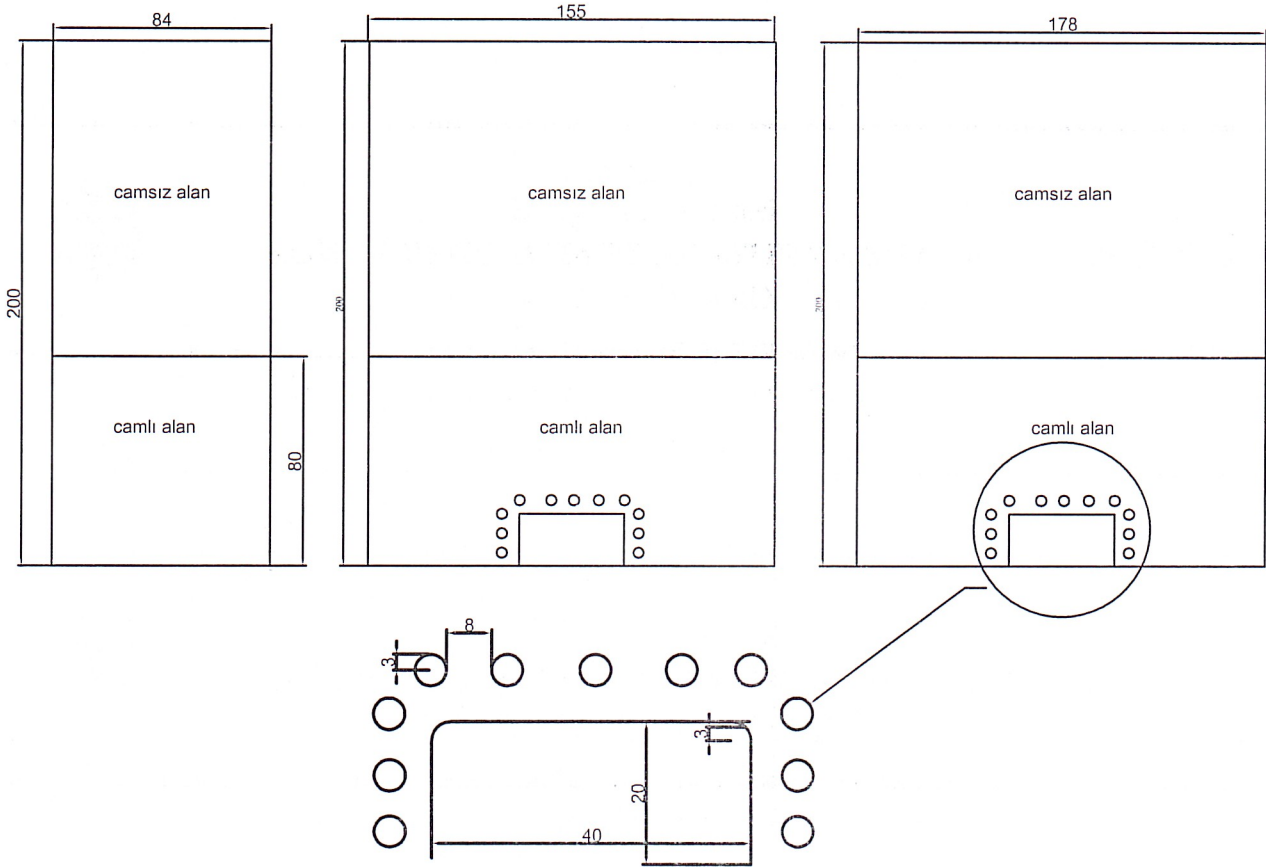

1. Desk üstü doğramanın kasa ve orta kayıtları 2,5'lik (2,5 cm) ve desk üstü ise 2'lik (2 cm) Aldox tırnak seri alüminyum profilden yapılacaktır. **Profillerin et kalınlığı 1,2 mm olacaktır.**
2. Camlar 3+3 mm lamine düz camdan olacaktır.
3. Camlarda 20 cm x 40 cm ebatlarında 2 adet olacak şekilde iletişim alanı olacak ve üstü 3 cm çapında 5, yanlarda ise 3'er adet toplam 11 adet delik delinecek olup 5 cm aralıklarla yapılacaktır. Delikler ve iletişim alanı rodajlı olacaktır.
4. Alüminyum profil uç kısımları köşebent kullanılarak kapatılacaktır. Birleştirmeler vidalı olacaktır.
5. İmalatın sağlıklı olabilmesi için yerinde ölçü alınacaktır.
6. Personel iletişim alanları kullanıcı personellerce belirlenecektir.
7. İş bitiminde yüklenici firma ve Atölye personeli ile birlikte iş teslim tutanağını tutarak iş teslimi yapılacaktır.
29,06,2020

Kemal KIYMAZ
Kaynakçı

Orhan İSKENDER OĞLU
Makine Mühendisi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail : tfn@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -