




## EEG-EMG ÜNİTESİ DESK ÜSTÜ CAMI VE ALÜMİNYUM KAPI ŞARTNAMESİ

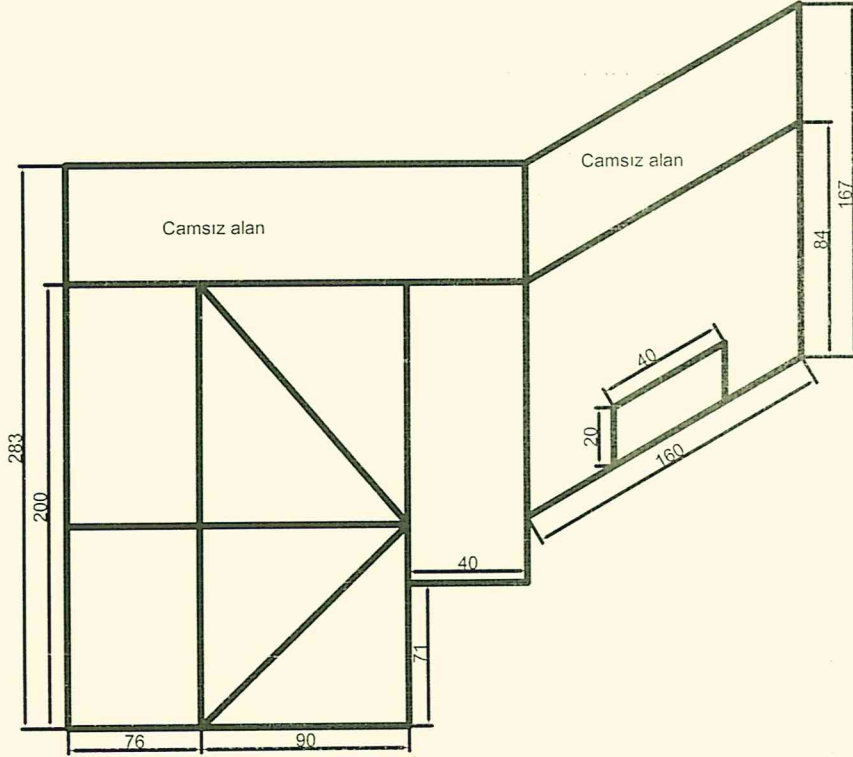


1. Desk üstü doğramanın kasa ve orta kayıtları 2,5'lik (2,5 cm) ve desk üstü ise 2'lik (2 cm) Aldox tırnak seri alüminyum profilden yapılacaktır.
2. Camlar 3+3 mm lamine düz camdan olacaktır.
3. Camlarda 20 cm x 40 cm ebatlarında 1 adet olacak şekilde iletişim alanı olacak ve iletişim alanı rodajlı olacaktır.
4. Kapı aldox seri alüminyum profilden olacaktır. Kapının alt etek kısmı kompozit panel olacaktır.
5. Kapıda barelli kilit kullanılacaktır.
6. Alüminyum profil uç kısımları köşebent kullanılarak kapatılacaktır. Birleştirmeler vidalı olacaktır.
7. İmalatın sağlıklı olabilmesi için yerinde ölçü alınacaktır.
8. Personel iletişim alanları kullanıcı personellerce belirlenecektir. 16.05.2022

Kemal KIYMAZ  
Kaynakçı



AİRCAYMAZ  
Teknisyen



Orhan İSKENDERÖĞLU  
Makine Mühendisi



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail : [tfh@erciyes.edu.tr](mailto:tfh@erciyes.edu.tr)

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -