

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
05.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MİX BATARYA – LAVABO SİFONU – PPRC VANA VS. MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ (YUSUF AYDEMİR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20088		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ ÜHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **20/07/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

VEH.../S.../ZU...N

Sıra No	Depo MalzemeKod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar	Depo Stok Durumu
1	150.13.05.01.13.01.004				MİX BATARYA		HASTANELER GENELİ	30 ADET		
2	150.13.05.01.12.01.001				LAVABO SIFONU		HASTANELER GENELİ	200 ADET		
3	150.13.05.01.02.01.006				TAHARET ÇUBUĞU (UZUN)		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
4	150.13.05.02.07.01.001				20'LİK PPRC VANA (KÜRESEL)		HASTANELER GENELİ	25 ADET		
5	150.13.05.01.01.01.006				KÜRESEL BAS MUSLUĞU		HASTANELER GENELİ	25 ADET		
6	150.13.05.01.15.01.001				MUSLUK İÇİ		HASTANELER GENELİ	50 ADET		
7	150.13.05.04.07.01.001				20'LİK BATARYA BAĞLANTISI		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
8	150.13.05.04.07.01.001				20'LİK PPRC DİRSEK		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
9	150.13.05.01.04.01.003				KAMAKAS CONTA		HASTANELER GENELİ	150 ADET		
10	150.13.05.01.01.01.005				ARA MUSLUĞU		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
11	150.13.05.05.01.01.004				50'LİK YER SÜZGEÇİ		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
12	150.13.05.01.12.01.001				PİSUVAR SIFONU		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
13	150.13.05.03.07.01.001				100*500 PVC BORU		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
14	150.13.05.03.07.01.001				100*250 PVC BORU		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
15	150.13.05.01.05.01.001				100'LÜK KAYAR MAŞON		HASTANELER GENELİ	5 ADET		
16	150.13.05.04.06.01.001				50*45 PVC DİRSEK		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
17	150.12.03.06.02.01.001				ŞEFFAF SİLİKON		HASTANELER GENELİ	25 ADET		
18	150.13.05.03.07.01.001				50*500 PVC BORU		HASTANELER GENELİ	50 ADET		
19	150.13.05.01.11.02.001				DUŞ BAŞLIĞI		HASTANELER GENELİ	100 ADET		

Depo Memuru

Sonuc:

İhale

Doğrudan

Üst

30.06.2022

TEKNİK ŞARTNAME

TEKLİ MİX BATARYA;

Ürün piring üzeri krom kaplama olmalıdır. %100 yerli üretim olup TSE belgeli olmalıdır. Bataryalar depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır. Bataryalar üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garantisi altında olacaktır. Ürünler ile ilgili üç farklı numune sunulacaktır.

Lavabo Bataryaları;

- Çıkış ucu uzunluğu 112 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 84 mm
- 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt. Olacaktır.

Lavabo Bataryaları krom kaplı piring malzemedendir olacaktır.

Lavabo Bataryaları sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.

Bataryalar TSE Standardında olacaktır.

Bataryalar depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır.

Bataryalar üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garantisi altında olacaktır.

LAVABO SIFONU;

Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçümlere uygun 80 °C sıcaklığa dayanıklı 6cm koku fermetürlü)

TAHARET ÇUBUĞU;

Uzun olacak ve hastanede bulunan klozetlerle uyumlu olacaktır.

KÜRESEL BAS MUSLUĞU;

Alaturka hela tesisatında kullanılacak piring malzemedendir imal olacaktır.

MUSLUK İÇİ;

Hastanede bulunan musluklar ile uyumlu olacaktır.

ARA MUSLUK;

Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" (TS EN 200'e uygun)

REZERVUAR İÇ TAKIMI;

Çevre Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerinde verilen detaylara uygun olmalıdır. Çift kademeli olmalı ve Turkuaz Seramik lila veya lotus rezervuar için birebir uyumlu olacaktır. Ürünler ile ilgili üç farklı numune sunulacaktır.

PPR-C BORU VE FİTTİNGS MALZEME;

TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7 TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini,

PVC BORU VE FİTTİNGS MALZEME;


TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik geçme muflu pis su borusu

KAMAKAS CONTA;

Ø50 PVC boru ile lavabo, eviye ve pisuar sifonu bağlantısında kullanılmak için üretilmiş olmalıdır.

PİSUAR SIFONU;

Pisuar sifonu (Sert Plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile)



YER SÜZGEÇİ PLASTİKTEN 15X15 CM. Ø 50 ÇIKIŞLI;

Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini.

DUŞ BAŞLIĞI VE HORTUMU;

Duş hortumu plastik malzemeden yüksek sıcaklığa dayanıklı, Duş hortumu 150 cm uzunluğunda olacaktır. Duş hortumu başlığı plastik malzemeden olacaktır. Duş hortumu mafsal başlıklı olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve içlerinden uygun olana karar verilecektir.


ŞEFFAF SİLİKON;

Çalışma sıcaklığı 2- 4 °C ile 40 °C olmalıdır. Rengi şeffaf olmalı ve raf ömrü teslim edildiği tarihten sonra en az 10 ay olmalıdır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve içlerinden uygun olana karar verilecektir.

NOT

- 1) İstekliler temini yapılacak malzemelerin tamamı için teknik şartnameye uygun en az 3 (üç) numuneyi idareye sunacak, sunulan numunelerden idarece seçimi yapılan malzemeler temini yapılacaktır. Seçim yapılmaz ise yüklenici yeni numuneleri seçim için idareye sunacaktır.
- 2) Teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir

Yusuf Aydemir
Sıhhi Tesisat Teknisyeni

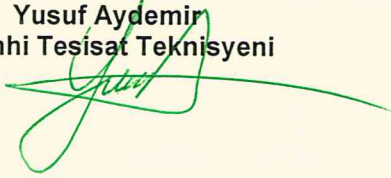

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

