

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
11.11.2022


SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                                                                                                                | Miktarı | B. Fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1    | YEMEK TAŞIMA ARABASI                                                                                                                                                                                                            | 20 Adet |           |
| 2    | YEMEK MALZEME TAŞIMA ARABASI                                                                                                                                                                                                    | 6 Adet  |           |
| 3    | ASKI ELEMANLARI KEPÇELER İÇİN                                                                                                                                                                                                   | 1 Adet  |           |
| 4    | ASKI ELEMANLARI ÇIRPICILAR İÇİN                                                                                                                                                                                                 | 1 adet  |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
|      | TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADA                                                                                                                                                                                                  |         |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| NOT  | TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR                                                                                                                                          |         |           |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |         |           |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |         |           |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR                                                                                                                                                                 |         |           |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |         |           |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |         |           |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |         |           |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                       |         |           |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                      |         |           |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                 |         |           |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                         |         |           |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                    |         |           |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                                                      |         |           |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR                                                                                                |         |           |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 23/11/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

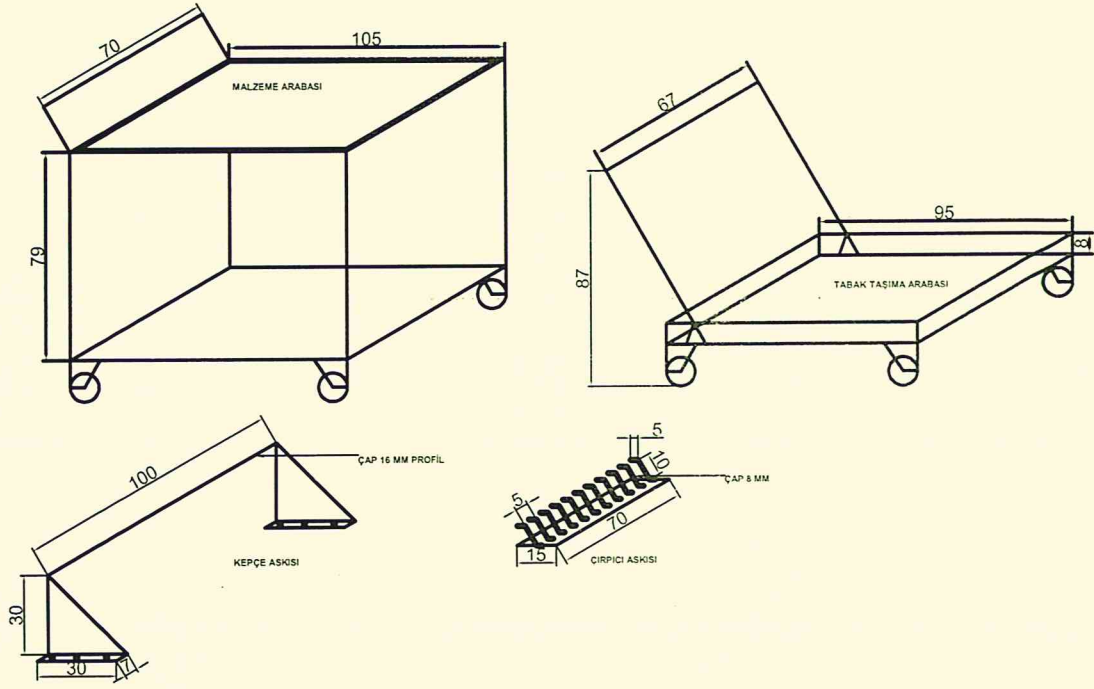

1. BÜTÜN MALZEMELER 304 kalite Krom-nikel malzemeden üretilmelidir.
2. Çizimler avam projesidir. Ölçüler yerinde ve birim sorumlusu nezaretinde alınmalıdır.

#### MALZEME VE TABAK TAŞIMA ARABASI

1. 25X25X15 mm profilden üretilmelidir.
2. Arabaların üst kısımlarına 1.2 mm sacdan yapılmalıdır.
3. Tekerler 150x45 mm tablalı, frenli, gri renkte ve maşa kısımları galvaniz sacdan üretilmiş olmalıdır.
4. Kaynak kısımları malzemeye uygun kaynak yöntemi ile yapılmış olmalı ve parlatma işlemi uygulanmalıdır.

#### KEPÇE VE ÇIRPICI ASKILIKLARI

1. Alt duvara bağlantı sacları 1.5 mm sacdan üretilmelidir.
2. kepçe askısı asma alanı 16 mm çapında borudan olmalıdır.
3. çırpıcı askıları 8 mm dolgu krom- nikel cubuk metalden olmalı ve uç kısımları radüslenmelidir.

**Ayşegül ÜLGER**  
Diyetisyen  
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri

**Hüseyin BERTAŞ**  
Erciyes Univ. Tıp Fak.  
Diyetisyen

ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
**Ali CAYMAZ**  
İş Güvenliği Uzmanı  
Belge No: 150152