

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10/08/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**HİSSEDİLEBİLİR YER YÜZEY YAPIMI**) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Dön. Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	HİSSEDİLEBİLİR YER YÜZEY YAPIM İŞİ (Kalp Hastanesi – organ Nakli Diyaliz Hastanesi – Onkoloji Hast. ve Ayaktan Tedavi Merkezi)	300 Adet	
	BİLGİ İÇİN : MUSTAFA MEMİŞ BEY TEL: 0352 207 66 66 - DAHİLİ : 20085		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **28/08/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 666
Konu : Malzeme Talebi Hk.

30.07.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkan / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY YAPIM İŞİ	YILMAZ-MEHMET ÖZTAŞKIN KALP HASTANESİ SEMİHA-ASIM KİBAR ORGAN NAKLİ HASTANESİ MEHMET KEMAL DEDEMAN ONKOLOJİ HASTANESİ NURİ NAZENDE ÖZKAYA GÜNDÜZ AYAKTAN TEDAVİ MERKEZİ	300 TADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

İbrahim BARIN
Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu

OLUR
.../.../20...

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temini Usulünde
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu B.

30.07.2018

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ORTAK ÖZELLİKLER

- Tüm ürünler 24870 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
- Hissedilebilir malzeme yüzey sertliği 85-90 shore olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey malzemeleri tüm üretim hatalarına karşı 5 yıl uygulama hatalarına karşı 2 yıl gerçek garanti kapsamında olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri UV ışınlarına karşı koruyucu malzeme içermeli, solmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri -25 ile +70 derece arası sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri kir tutmayan ve kolay temizlenen niteliğe sahip olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri farklı hava şartlarında uygun kaydırmazlık özelliğine sahip olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri b sınıfı yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

1. KILAVUZ YÜZEY (Kılavuz iz, takip izi, takip yüzeyi tabirleri olarak da kullanılmaktadır)

- Hissedilebilir yüzey; giriş güzergahını belirterek görme engellileri gidecek yöne yönlendirmelidir.
- Kılavuz yüzeyi 400*400 mm ölçülerinde olmalıdır.
- 400*400 mm yüzeyi üzerinde üst kısımları düz ve kenarları pahlı toplam 6 adet paralel çubuk bulunmalıdır.
- Çubuk düz sırt genişliği 20-25 mm, alt taban genişliği düz sırttan 10 mm fazla olmalıdır.
- Çubukların üst sırt uzunluğu 360 mm, alt taban uzunluğu 367 mm olmalıdır.
- Çubukların yüksekliği 5-5,5 mm olmalıdır. Toplam yükseklik en az 7, en fazla 8 mm olmalıdır.
- İki çubuk ekeni arasındaki mesafe 65-66 mm olmalıdır. Çubuk drenaj 20-30 mm olmalıdır.
- Yüzey, özel alaşım termo plastik poliüretan (TPU)dan üretilmiş olmalıdır.
- TPU yüzeyi, hem iç mekana uygun hem dış mekana uygun olarak üretilmelidir.
- İç mekana uygun olan yüzey, özellikle kirlenmezlik ilkesi temel alınarak üretilmiş olmalıdır.
- Dış mekana uygun olan yüzey, özellikle kaydırmazlık ilkesi temel alınarak üretilmiş olmalıdır.
- Tek renk yüzey, yüksek parlaklık seviyesine sahip renk olarak üretilmiş olmalıdır.
- Talep halinde, istenilen başka renklerde de tek renk üretim yapılabilir.

2. PARALEL DİZİMLİ UYARICI YÜZEY (Uyarıcı iz, uyarı izi, uyarı yüzeyi tabirleri olarak da kullanılmaktadır.)


- Paralel dizimli uyarıcı yüzey 400*400 mm ölçülerinde üretilmektedir.
- 400*400 mm yüzeyimiz üzerinde 7*7 mm olmak üzere toplam 49 adet paralel dizimli kesik kubbeden oluşmalıdır.
- Kubbelerin üst çapı 15-18 mm, alt çapı üst çapından 10 mm büyük olmalıdır. İki kubbe arasındaki merkez 57-58 mm olmalıdır.
- Kubbe yükseklikleri 5-5,5 mm olmalıdır. Toplam yükseklik en az 7, en az 8 mm olmalıdır.
- Yüzey, özel alaşım termo plastik poliüretan (TPU)dan üretilmiş olmalıdır.
- TPU yüzey, hem iç mekana uygun hem dış mekana uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- İç mekana uygun yüzey, özellikle kirlenmezlik ilkesi temel alınarak üretilmiş olmalıdır.
- Dış mekana uygun olan yüzey, özellikle kaydırmazlık ilkesi temel alınarak üretilmiş olmalıdır.

- i. TPU yüzey tek renk olarak üretilmiş olmalıdır.
- j. Tek renk yüzey, yüksek parlaklık seviyesine sahip sarı renk olarak üretilmiş olmalıdır.
- k. Talep halinde, istenilen başka renklerde de tek renk olarak üretimi yapılabilmelidir.

Not-1: İhale çıkış anı itibariyle 305 adet olmakla birlikte yapım sırasında tekrar kontrol edilecektir. Teklif birim fiyat olarak verilecektir.

Not-2: Daha önce uygulama yapılmış kavramış alanlardaki çift kompenetli yapıştırıcılar uygulama öncesi sökülerek geniş hissedilebilir yüzeyler yapıştırılacaktır.

Not-3: Mevcut hissedilebilir yüzey malzemeler genel itibariyle kontrol edilecek uçları kalkmış olanlar tekrar yapıştırılacaktır.

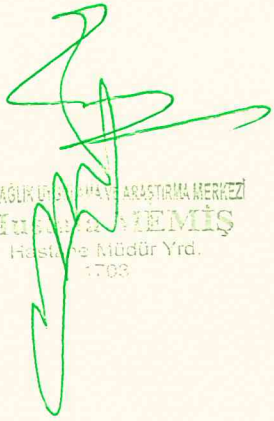

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MUSTAFA YEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.
1703