

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
13/02/2019


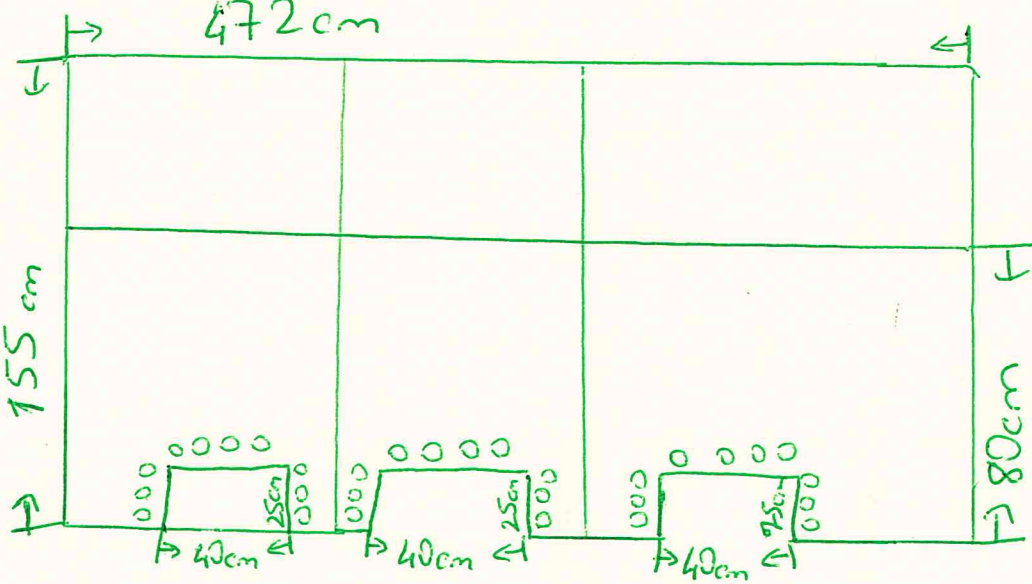
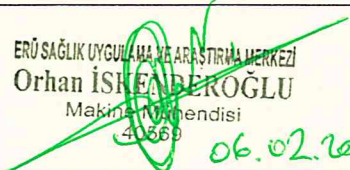
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**FİZİ TEDAVİ POLİKLİNİĞİ**) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	CAM BÖLME YAPILMASI (FİZİK TEDAVİ POLİKLİNİĞİ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDEROĞLU veya ALİ CAYMAZ		
	TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **26/02/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

CAM İSTEK ÇİZELGESİ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM	Tayfun Karabulut 		TARİH: 06.02.2019
TEKNİK ÖZELLİKLER VE ÇİZİM: FİZİK TEDAVİ POLİKLİNİK SEKRETERLİK DESKİ			
			
NOT: Döğrama 2.5'lik albost serisi olup; camları 4+4 laminate düz veya 8mm tempeli cam olacaktır. Üst bölme camsız olup alt bölme yüksekliği 80cm den olacaktır. Sekreter konuşma bölmeleri EN: 60cm Boy: 25cm olup; guvarleklerin çapı 3mm olacaktır. Bölme ölçüleri yerinde alınacaktır.			
İŞİ YAPAN TEKNİSYEN	ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kemal KIYMAZ Kaynak Atölyesi İHA1885 		
ATÖLYE SORUMLUSU İMZA	ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Orhan İŞKENDERÖĞLU Makine Mühendisi 40660  06.02.2019		ÜST YAZI NO: