

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
22/02/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM GAZ VAKUM ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	HASTANELER GENELİ TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN SEZAI YÜCEL		
	0 352 207 66 66 DAHİLİ : 20092		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/03/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU:

Bu teknik şartname; ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünde mecburi uygulamada bulunan basınçlı gazlar için, çelikten ve alüminyumdan yapılan tüplerin kullanım sırasındaki periyodik kontrol kurallarına dairdir. Ayrıca bu teknik şartname taşınabilir basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yapılması için hazırlanmış olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde kullanımı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akreditasyon sertifikasına sahip A Tipi kuruluşlarca veya A Tipi kuruluşlar tarafından denetlenen ve mesul olunan sözleşme imzalanmış yetkili bayilikleri aracılığıyla yapılması gereken bir iştir.

2- KAPSAM:

Çeşitli gazların basınçlı durumda doldurulmasına yarayan ve dikişsiz olarak çelik malzemeden yapılan tüplerin ve alüminyum malzemeden imal edilmiş tüplerin periyodik kontrol, deney, bakım ve tamirini kapsar.

3- GENEL ŞARTLAR:

Taşınabilir gaz tüpleri **TS 1802, TS 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148** standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

4- ÖZEL HUSUSLAR:

4.1- Hastanelerimizde kullanımda olan taşınabilir basınçlı kapların hastane içerisinde sürekli kullanımından dolayı aynı anda periyodik muayenelerinin yapılması mümkün olmayacaktır. Hastanede medikal gaz ihtiyacını karşılayan taşınabilir basınçlı kapların işleyişi açısından sıkıntı yaşanmaması için periyodik kontrolü yapacak yetkili firma bu işleyişi aksatmayacak şekilde tedbir almak kaydıyla periyodik muayeneleri gerçekleştireceklerdir.

4.2- Periyodik muayenelerinin yapılması sakıncalı bulunan taşınabilir basınçlı kapların hurdaya ayrılma işlemleri tespit raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacaktır ve raporlanacaktır. Hurdaya ayrılan tüpler yapılan işlemler sonrası tarafımıza raporlarıyla birlikte ulaştırılacaktır.

4.3- Periyodik muayene sonrası tespit edilen kayıtlar ve raporlar standartlara uygun olarak düzenlenerek ilgili birime teslim edilecektir.

4.4- Teklif verecek firmalar TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını, hizmet yeterlilik belgelerini, yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenler ise yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini teklif dosyasına ekleyecektir.

5.5- Periyodik kontrolü yapılacak olan tüplerin yaklaşık adetleri ekte belirtilmiş olup teklif işlemi birim fiyat üzerinden verilecektir. Fatura periyodik kontrolü yapılan tüp sayısına göre düzenlenecektir.

Sezai YÜCEL
Makine Teknikeri

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yard.

Periyodik kontrolü yapılacak taşınabilir basınçlı kaplar:

Azot:

50 lt : 2 adet

40 lt : 9 adet

Argon :

10 lt : 1 adet

5 lt : 1 adet

Karbondioksit:

50 lt : 4 adet

40 lt : 3 adet

10 lt : 25 adet

Özel Karışım:

50 lt : 5 adet

40 lt : 2 adet

10 lt : 4 adet

Helyum :

50 lt : 2 adet

Oksijen :

50 lt : 55 adet

40 lt : 45 adet


10 lt : 156 adet

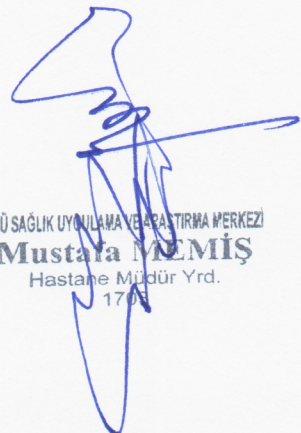
5 lt : 99 adet

3 lt : 5 adet

4 lt : 8 adet

1 lt : 3 adet


ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sezal YÜCEL
Makine Teknikeri
1495


ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.
1708