



NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/03/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

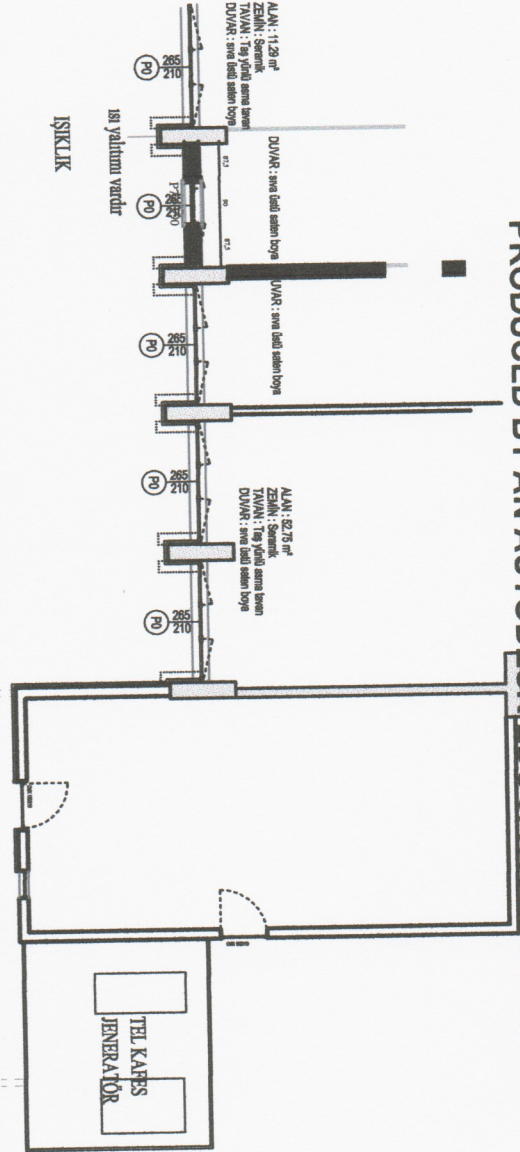


ISIKLIK

ısı yalıtım vardır

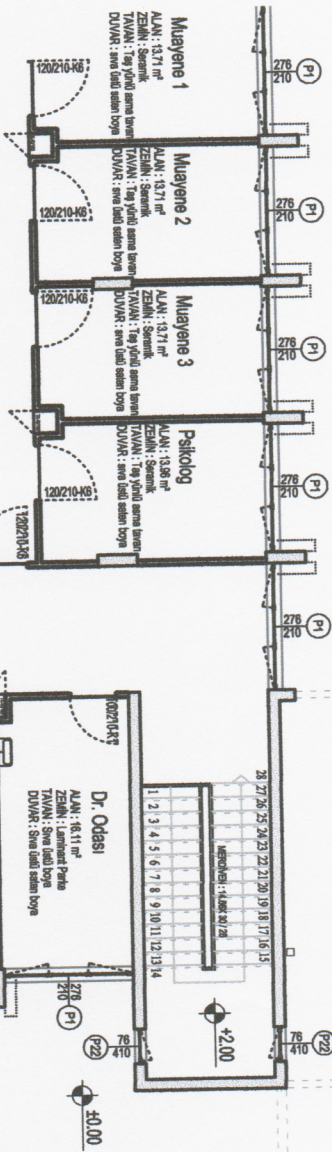


NOROLU POLKLINİĞİ

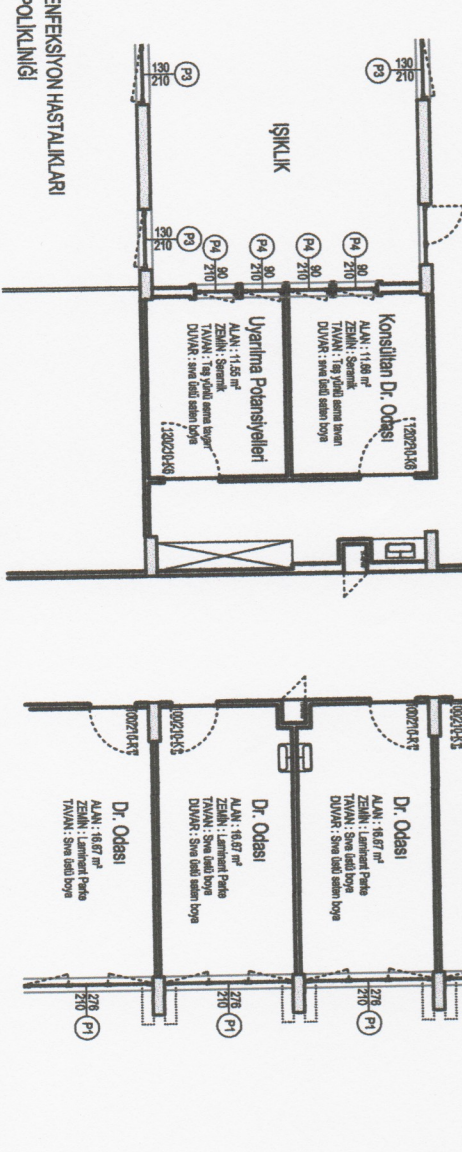


ERÜ SAĞLIK YOLLA VE ARS TRİKA KURULU
BİLGELER ALBAYRAK
İnceci Teknikeri
40993


Handwritten signature

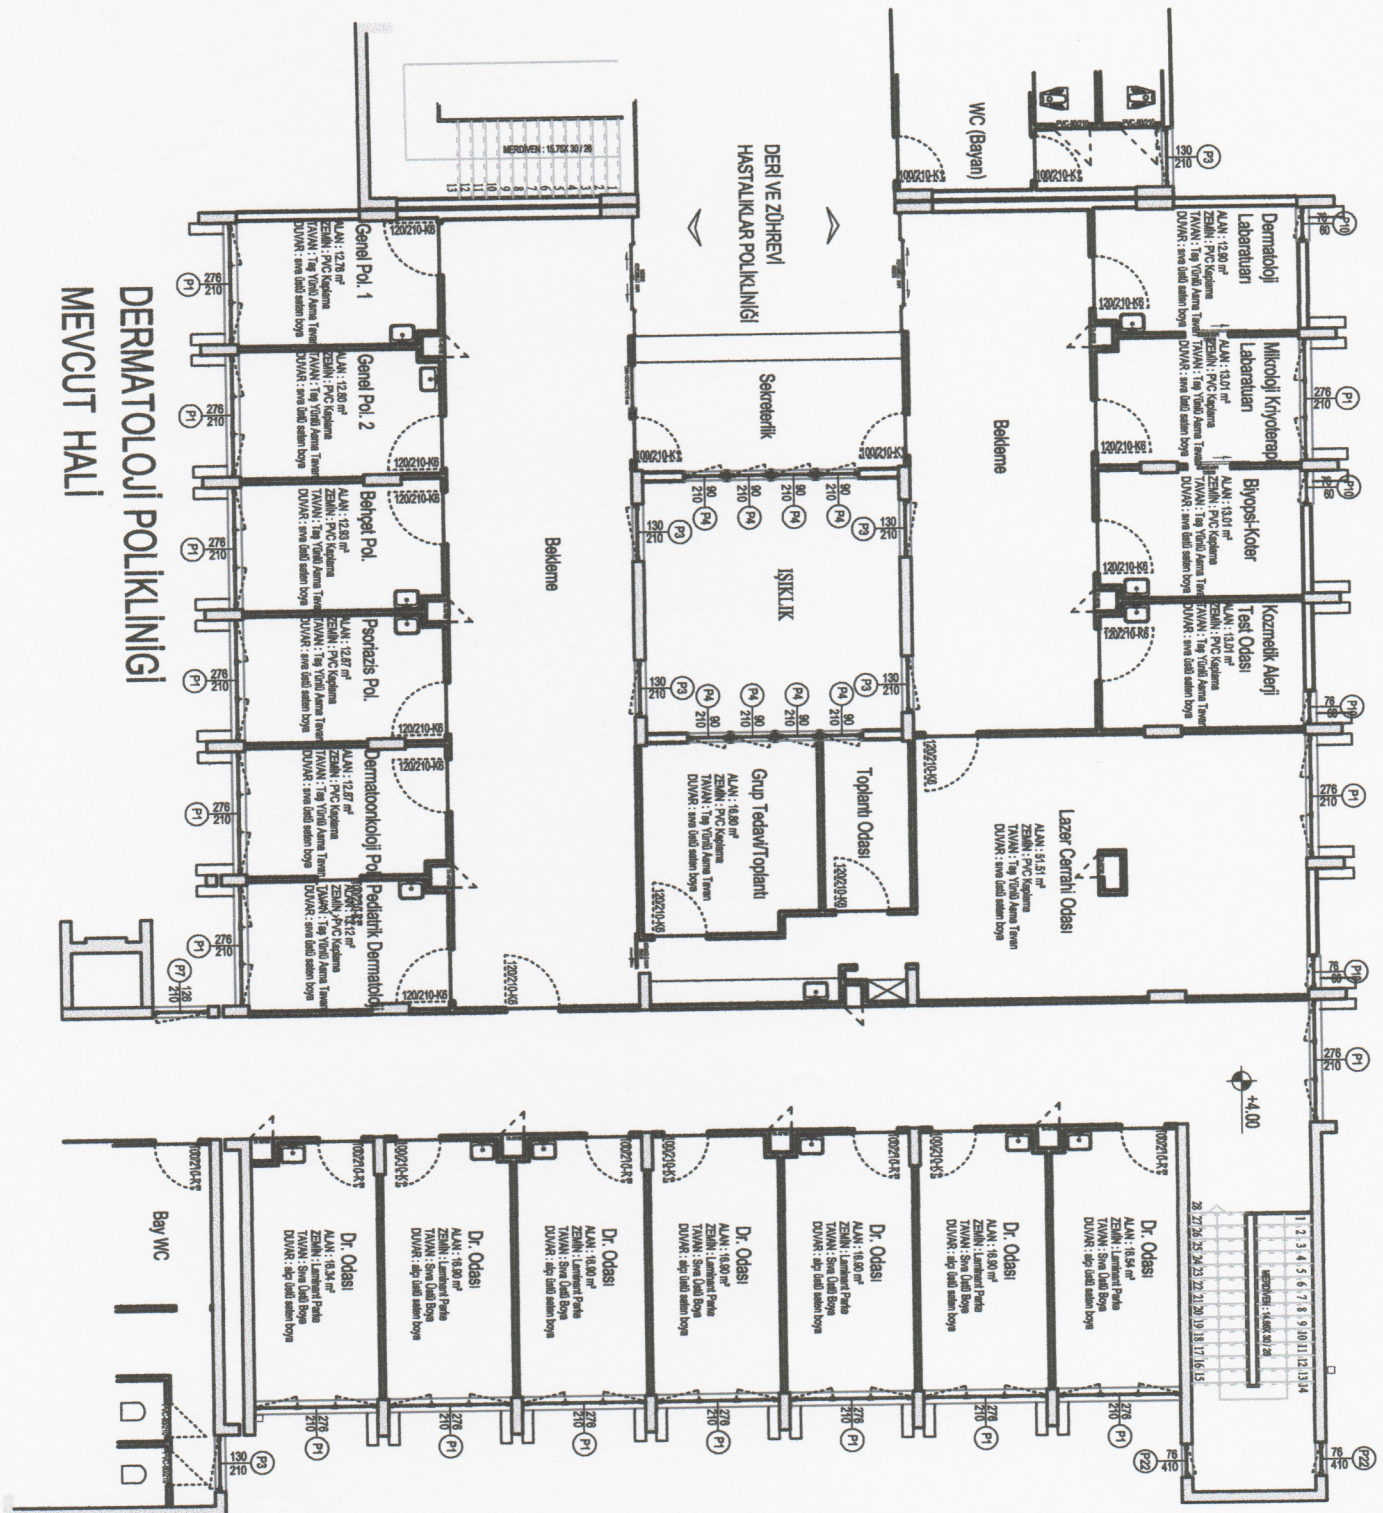

ÖZEL DİNAR KARTAL
Barla ve Zührevi Hastahkani A.D.
Saklık: 1990 - Üye No: 1064 - Üye No: 11097
Gruplar: Birleşikler Tipi - Adilceci Hastahkani

66607

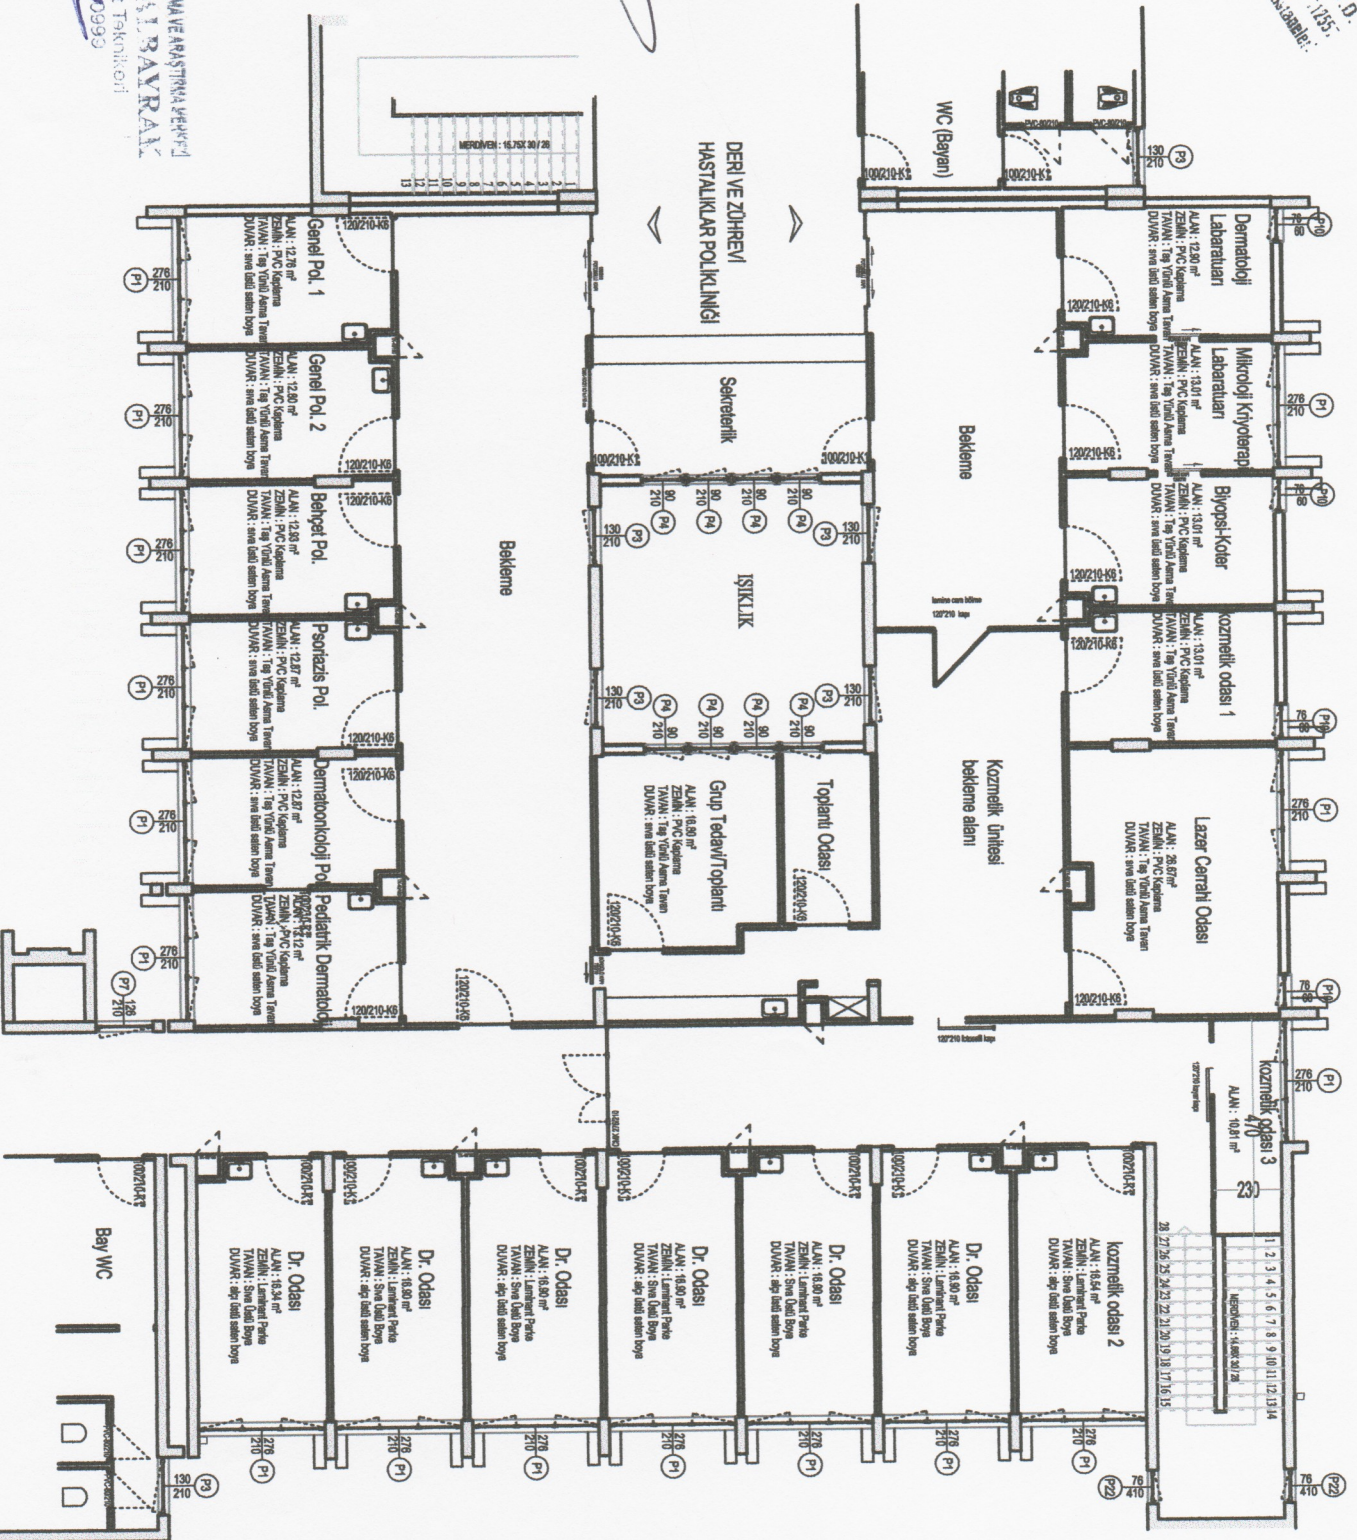



Handwritten signature: *uygurden*

YAKLAŞIK MALİYET

DERMATOLOJİ POLKİNİĞİ KOZMETİK ÜNİTESİ TADİLAT İŞİ
01 - İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	18.138/D1	Tek prof.-60 cm aks aralığı 12.5 mm tek kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap.	M2	33,752		
2	18.140/A1	12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması	M2	19,756		
3	18.183	Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı	M3	2,832		
4	18.195	Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi	M2	2,1		
5	23.244/A1	Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imali ve montajı (natürel-mat eloksallı)	KG	46,2		
6	27.525	Alçı sıva yapılması	M2	28,851		
7	27.528/3	Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması	M2	116,11		
8	28.097/A	ALÜMİNYUM DOGRAMAYA 3+3 LAMİNE CAM TAKILMASI	M2	3,696		
9	A.04	Gömme silindiri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip)	AD	4		
10	MSB.131/A1	Asma Tavan Sökülmesi	M2	12,068		
11	MSB.414/A1	Taşıyünü Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5)	M2	8,64		
12	ÖZEL.042	ZEMİNE GÖMME HİDROLİK KAPI POMPASININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI	AD	1		
13	PIYASA 001	CAM BÖLME(10 MM KAL. CAM İLE ALÜM. ÇERÇEVELİ, ÖZEL FILİM KAPLI, TEK KANAT CAM KAPILI TÜM MEKANİZMALARI VE PARÇALARI DAHİL) DUVAR YAPILMASI	M2	11,001		
14	Y.18.110/01E07	15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm ² ve 600 kg/m ³)	M2	14,426		
15	Y.25.003/25	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	M2	282,714		
16	Y.25.116/A10	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta pvc esaslı yer döşeme kaplaması yapılması	M2	30,352		
17	Y.26.006/407	(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite. renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar	M2	2		
Toplam						

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bilgehan ALBAYRAK

İnşaat Teknikeri

40599