

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
17.04.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ASANSÖR BAKIM VE ONARIM ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR MAK. DAİRESİ	11 ADET	
	ASANSÖR TABAN TADİLATI YAPILMASI		
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN : OSMAN YİĞİT		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20100		
NOT	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDINI VERECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 24/04/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde Bulunan Asansörlere Zemin Döşeme Yapılma İşi

Yer Karo Teknik Özellikleri


Ürün Karo Ölçülere:
Karo Boyutları : 45,7 x 45,7 cm
Kalınlık : 3,0 mm
Ağırlık : 5,04 kg/m²
Aşınma Kabı Kalınlığı : 0,7 mm

Teknik Bilgiler	Test Metodu	Nova Strong +++
Döşeme cinsi	EN 649	Heterojen, kabartma yüzeyli PVC döşeme karosu
Kullanım sınıfı	EN 685	Ticari 34 / Endüstriyel 43
Aşınma tabakası kalınlığı	EN 429	0,7 mm
Aşınma / Kalınlık kaybı	EN 660 - 1 <0,06 mm	0,068 mm
Yanmazlık	DIN 4102	B 1
Zeminden ısıtma		Uygun
Tekerlekli sandalye testi	EN 425	Aşınmaz
Kiriyasallara Direnç	EN 423	İyi (sınıf 0)

Uygulama Tekniği

Zemin (yer) uygulaması : Karolar yere derzsiz (bitişik) yapıştırılarak uygulanacaktır. Yapıştırıcı tam kuruyana kadar malzemenin üzerine basılmamalıdır.

Örnek Malzeme Görseli

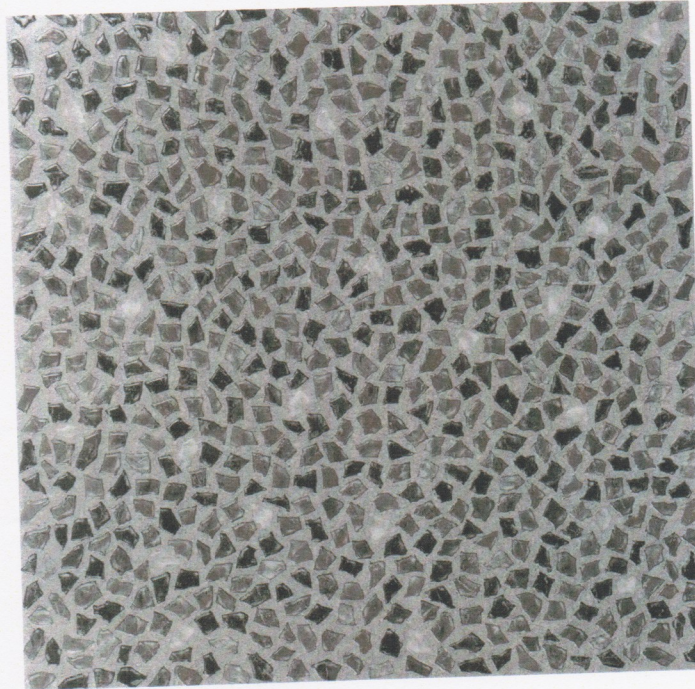

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hastanemiz bünyesinde bulunan asansörlere aşağıda özellikleri belirtilen cinsten malzeme kullanılarak aşağıda belirtilen asansörlerin asansör zeminleri yenilenecektir.

Gevher Nesibe Hastanesi :

MUTFAK ASANSÖRÜ (G)(125*145)metrekare

YEMEKHANE ASANSÖRÜ(N)(120*135) metrekare

Kalp Hastanesi:

C ASANSÖRÜ(129*95) metrekare(bu asansöre farklı bir uygulama yapılabilir)

A-B asansörlerine çerçeveli ayna takılacak uygun bir küpeşte konulacaktır.aynayı koruma amaçlı

Onkoloji Hastanesi:

A,B Asansörü(228*173) metrekare

Çocuk Hastanesi:

B,C,D ASANSÖRÜ(225*112) metrekare

1. Mevcutta bulunan asansörlerin taban döşemeleri sökülecek olup taban malzemesinin altında bulunan malzemelerin değişmesi gerekmesi durumunda tabanına **compac lamine 14mm veya 12mm** kullanılarak döşeme yapılacaktır. Asansörlerin ön kısmına krom yada dilatasyon çitası konulup, pvc kenarları ise çelik silikon ile çevrilecektir.

2. Yer kaplama malzemesi heterojen, poliüretan ile güçlendirilmiş saf PVC aşınmazlık tabakası ve mineral baskılı yüzeyi çizilmelere, lekelenmelere ve kaymaya karşı dirençli olacaktır.

3.Yer kaplama malzemesinin yüzeyi toz ve kiri barındırmayan ve temizliği kolay olacaktır.

4. Firma siparişe konu olan yer döşeme kaplama işlemini (işçilik, yapıştırma dahil) ücretsiz yapacaktır.

5. Firmalar PVC yer kaplamasına ait, montaj ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti verecektir.

6. İş anahtar teslimi esasına göre yaptırılacaktır. Bu kapsamında temin edilecek ekipmanlar dahil tüm malzeme, işçilik, inşaat mühendislik, yüklenicilik hizmeti ve nakliye yükleniciye ait olacaktır

Yüklenici, asansörlerin döşemesi yapılacak yerleri, yerinde detaylı ve kapsamlı olarak inceleyerek bahse konu iş hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kılacak, mevcut durum, engeller vb. tüm bilgi, belge ve verileri toplayacak tüm gerekli bilgileri (riskler, beklenmedik olaylar ve işlerin ifasını etkileyebilecek diğer faktörler yönünden ve gerekli tedbirler,) edinmiş kabul edilecek ve teklifinde bunları dikkate alacaktır. Yer gördü belgesi olmayan firmaların teklifleri kabul sayılmayacaktır.

Osman Yiğit

Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN

Elk.Elekto.Mühendisi